

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 23/05/2024

Inspecteur: Peter D'Hooge

Mentor:

Installateur: Wattworks

ID-label: 02

Klantreferentie:

B.T.W. nr.:BE 0769 961 056

Merk en type meettoestel: Metrel MI3155

Serienummer: 21251252

Datum verslag: 23/05/2024

Plaats van het onderzoek

Straatnaam	Prinses Marie-Joséplein
Huisnummer	2
Busnummer	02
Postcode	8500
Gemeente	Kortrijk
Land	België

Eigenaar

Naam	iov
Straatnaam	Prinses Marie-Joséplein
Huisnummer	2
Busnummer	02
Postcode	8500
Gemeente	Kortrijk
Land	België

Installateur

Naam	Wattworks
BTW nr.	BE 0769 961 056
Telefoonnummer	+32 477 61 11 99
E-mail	svenkeerman@live.be

Type : appartement

EAN : 541 448 820 067 813 160

Teller Nr.: : 5261432

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 3-230V

Meter / bord verbinding: 6 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 2

Aantal kringen: 14


Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 9,12 MΩ

RE: 13,73 Ω

OK

OK

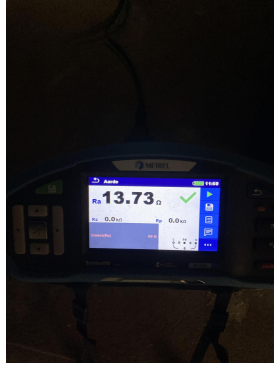

DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	Ist	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	14	OK	OK
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	13	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	7	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
3	C	16		2	1,5
8	C	20		2	2,5
1	C	20	reserve	2	-
1	C	25		3	10
1	C	25		4	6
	-	-		-	-

Visueel nazicht (algemeen) OK
 Aansluitingen OK
 Equipotentiale verbindingen OK
 Continuïteit OK

Directe aanraking OK
 Indirecte aanraking OK
 schema in bijlage door Aceg vzw NA
 Doorsnede geleiders OK
 Verlichting / toestellen NVT

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.

BESLUIT

- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 23/5/2049
- De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, toegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Peter D'Hooge

De werknemer,

Peter D'Hooge
 ACEG VZW #82

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.

Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.

Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorgaan en de aanvrager.

De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be


BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 23/5/2049	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.




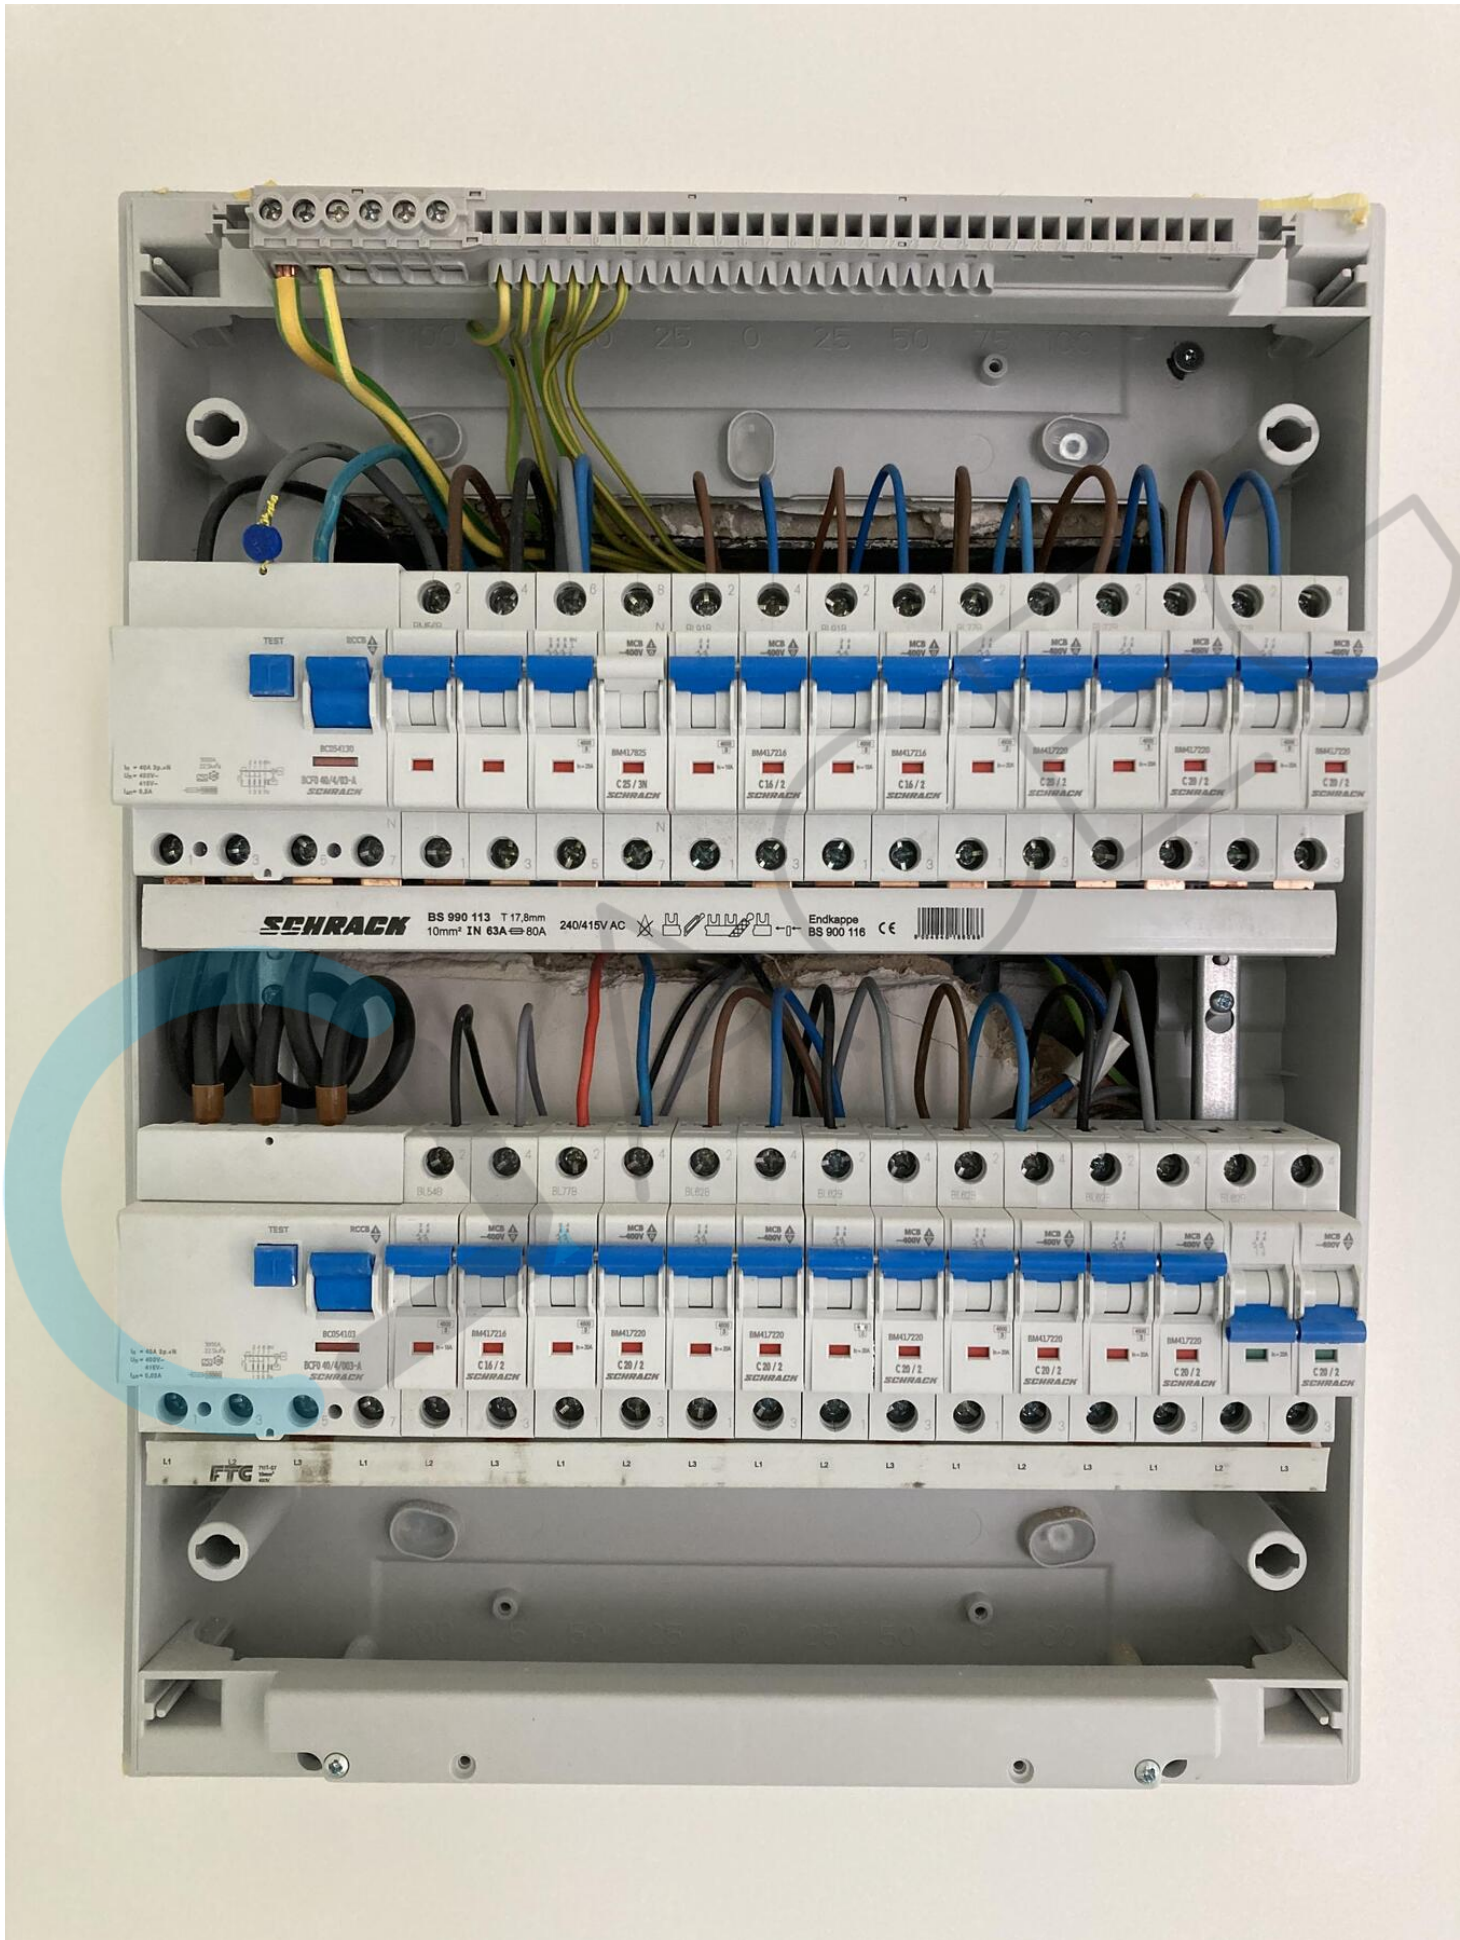








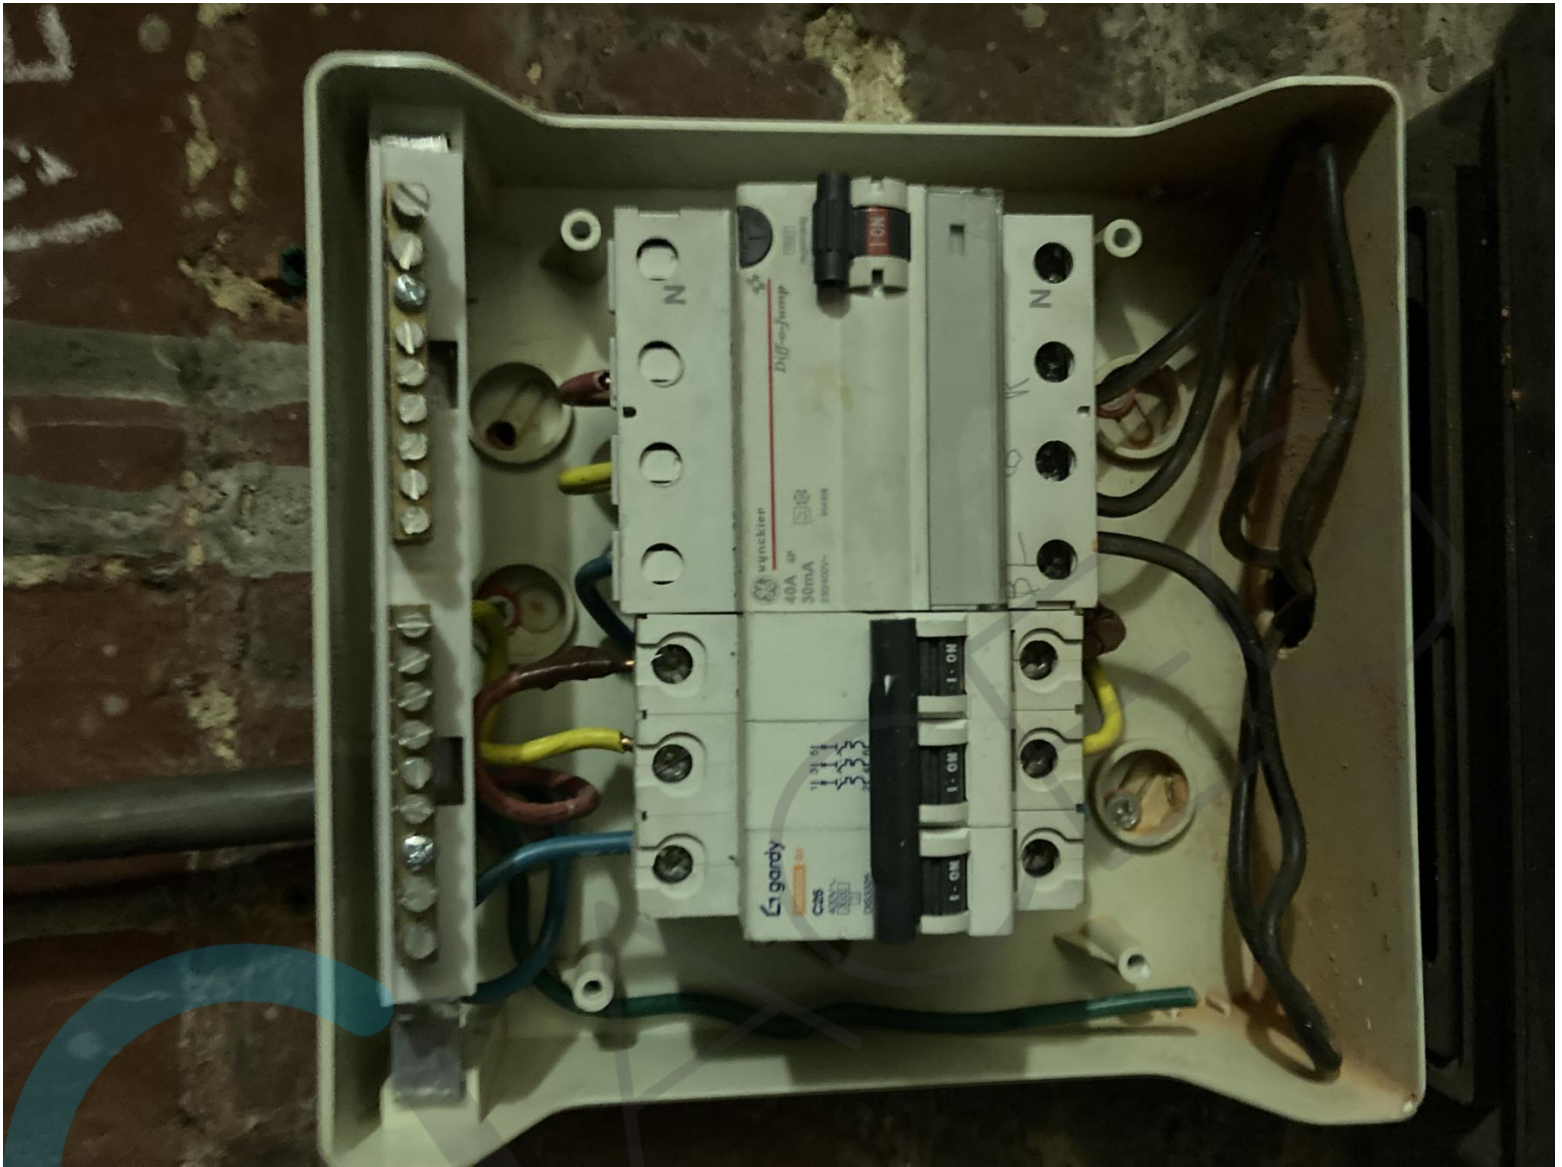






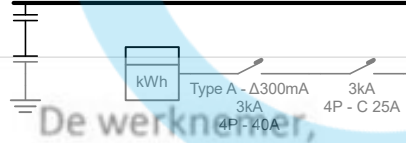

hoofd
XVB 4G10

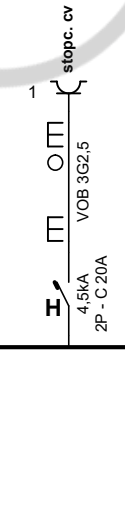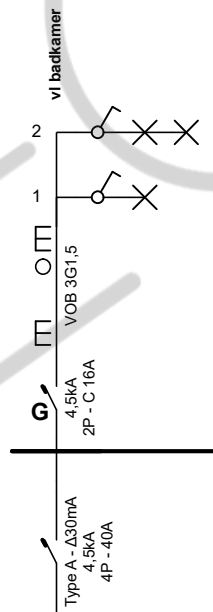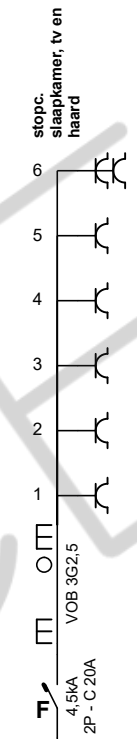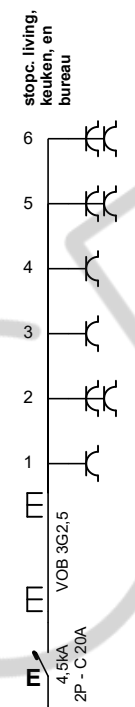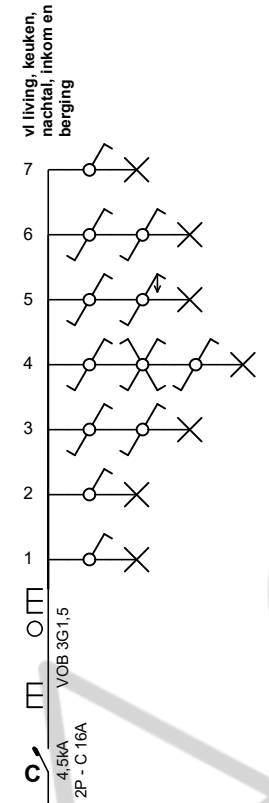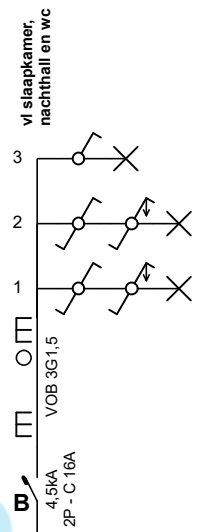


Erkend Organisme
ACEG Brabant / Brussel HQ
Ringlaan 39
1853 Strombeek-Bever
Tel.: 02 880 88 90
e-mail: info@aceg.be
Peter D'Hooge
ACEG VZW #82

Plaats van de elektrische installatie
appartement 2de verdiep
Princes Marie-Joséplein 2A Bus 02
8500 Kortrijk

EAN 541448820067813160

Installateur
Watt Works bv
Zandberg 12
8730 Beernem
GSM: 0477 61 11 99
e-mail: info@wattworks.be
BTW BE 0769.961.056

p. 1/4
Eendraadschema
3 x 230V ~ 50Hz

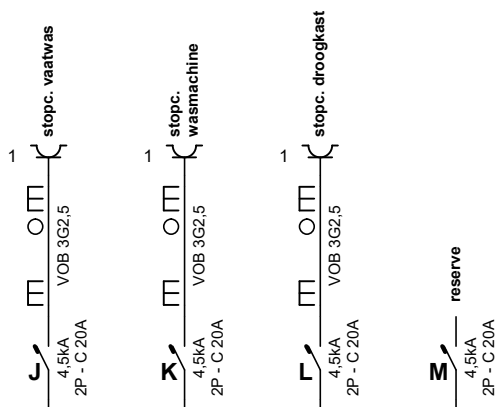

De werknemer,

Erkend Organisme
 ACEG Brabant / Brussel HQ
 Ringlaan 39
 1853 Strombeek-Bever
 Tel.: 02 880 88 90
 e-mail: info@aceg.be

Peter D'Hooge
 ACEG VZW #82

Plaats van de elektrische installatie
 appartement 2de verdiep
 Princes Marie-Joséplein 2A Bus 02
 8500 Kortrijk


EAN 541448820067813160

Installateur

Watt Works bv
 Zandberg 12
 8730 Beernem
 GSM: 0477 61 11 99
 e-mail: info@wattworks.be
 BTW BE 0769.961.056

p. 2/4
Eendraadschema

3 x 230V ~ 50Hz

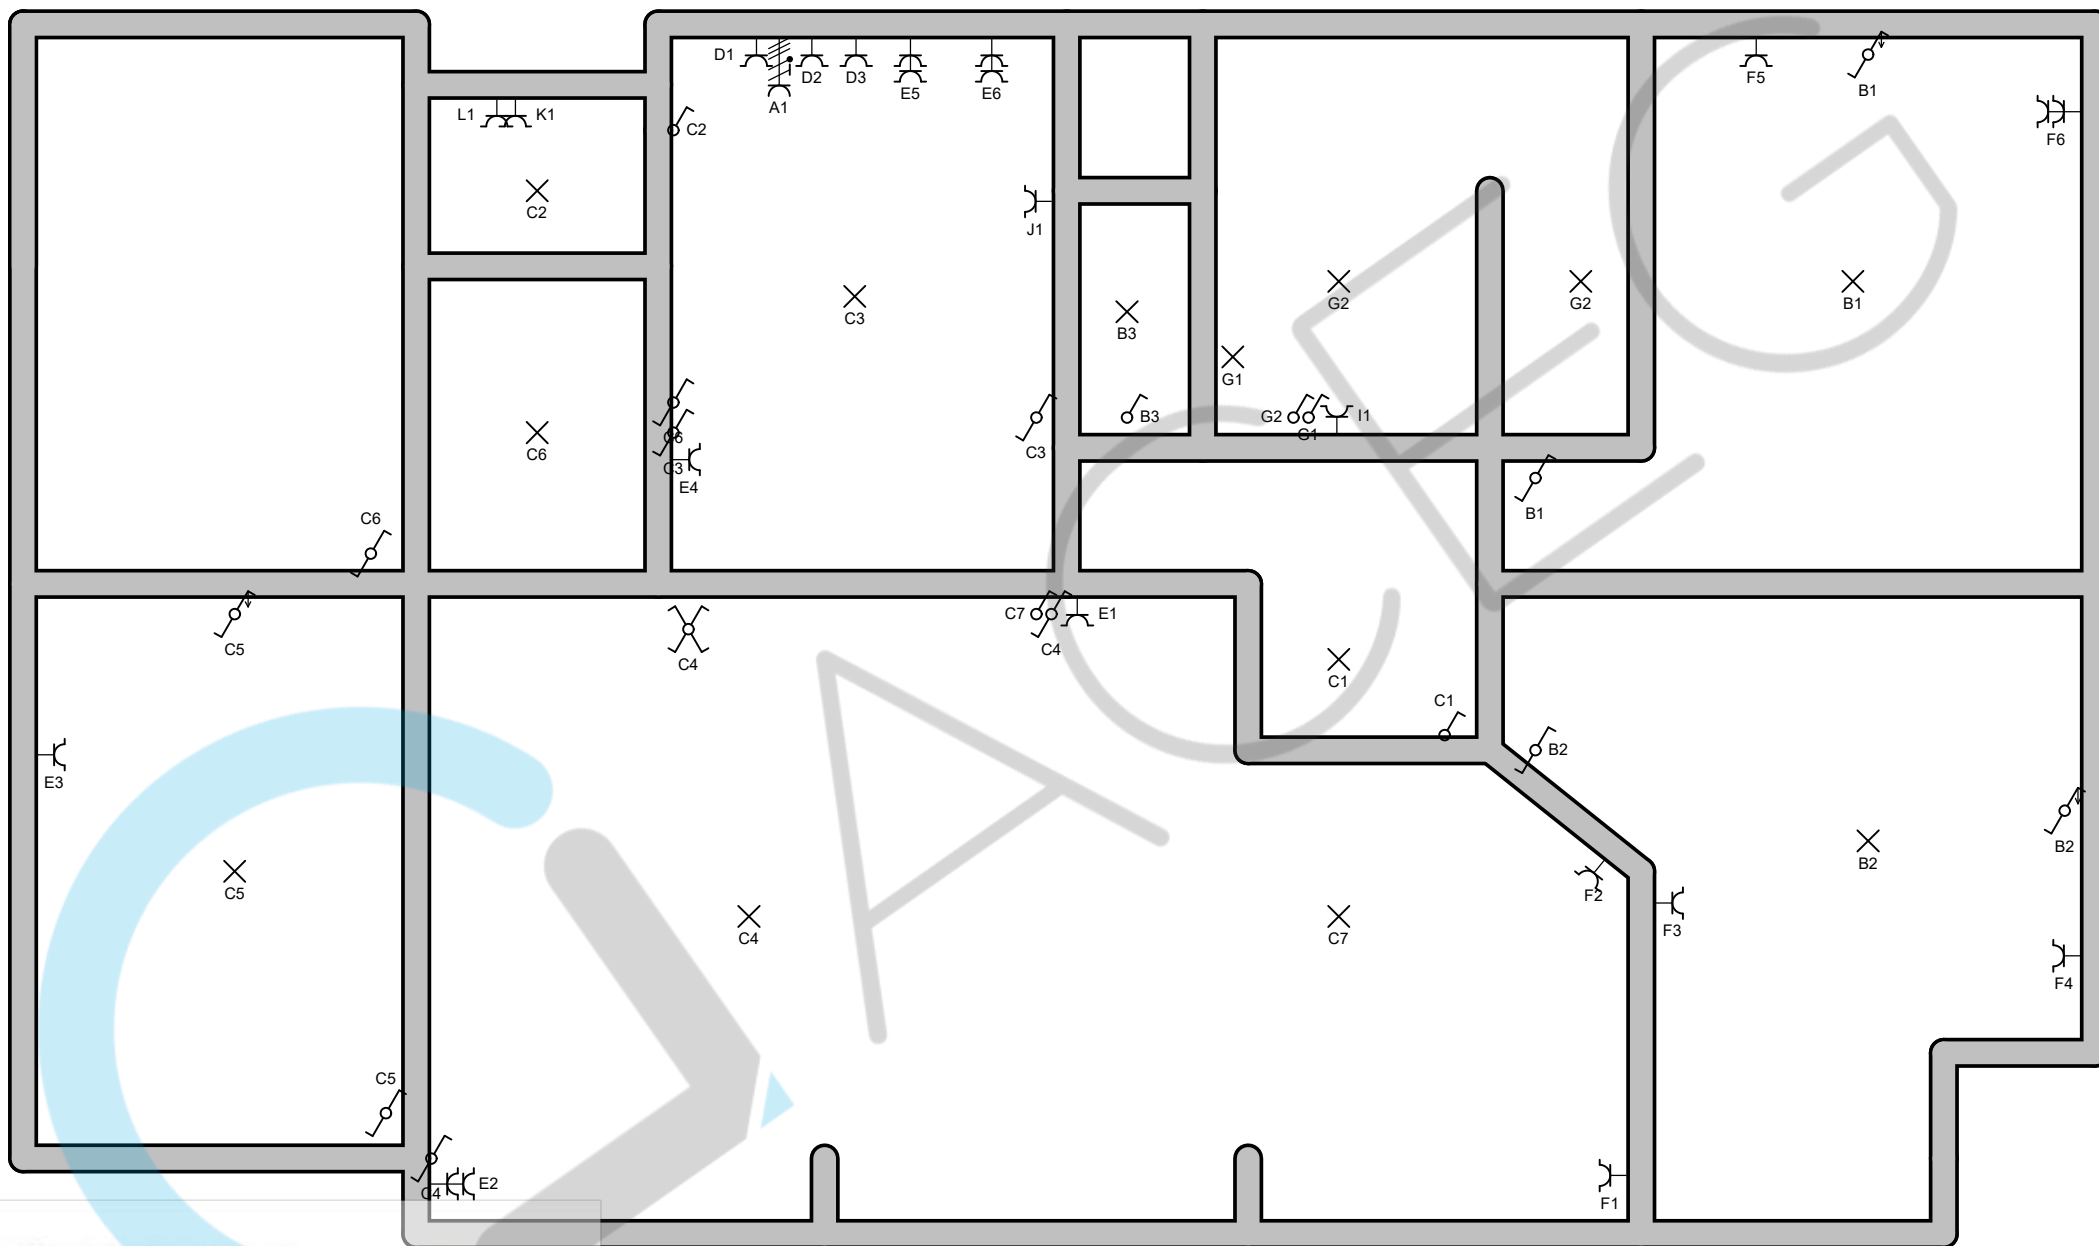

De werknemer,

Erkend Organisme
 ACEG Brabant / Brussel HQ
 Ringlaan 39
 1853 Strombeek-Bever
 Tel.: 02 880 88 90
 e-mail: info@aceg.be

Peter D'Hooge
 ACEG VZW #82

Plaats van de elektrische installatie

appartement 2de verdiep
 Princes Marie-Joséplein 2A Bus 02
 8500 Kortrijk

EAN 541448820067813160

Installateur

Watt Works bv
 Zandberg 12
 8730 Beernem
 GSM: 0477 61 11 99
 e-mail: info@wattworks.be
 BTW BE 0769.961.056

**p. 3/4
 Situatieschema**

3 x 230V ~ 50Hz

hoofd

- A** fornuis
- B** vl slaapkamer, nachthall en wc
- C** vl living, keuken, nachthal, inkom en berging
- D** oven + frigo, dampkap
- E** stopc. living, keuken, en bureau
- F** stopc. slaapkamer, tv en haard
- G** vl badkamer
- H** stopc. cv
- I** Stopc. badkamer
- J** stopc. vaatwas
- K** stopc. wasmachine
- L** stopc. droogkast
- M** reserve

De werknemer,

Erkend Organisme
ACEG Brabant / Brussel HQ
Ringlaan 39
1853 Strombeek-Bever
Tel.: 02 880 88 90
e-mail: info@aceg.be

Peter D'Hooge
ACEG VZW #82

Plaats van de elektrische installatie
appartement 2de verdiep
Princes Marie-Joséplein 2A Bus 02
8500 Kortrijk

EAN 541448820067813160

Installateur

Watt Works bv
Zandberg 12
8730 Beernem
GSM: 0477 61 11 99
e-mail: info@wattworks.be
BTW BE 0769.961.056

p. 4/4
Lijst Kringen

3 x 230V ~ 50Hz